


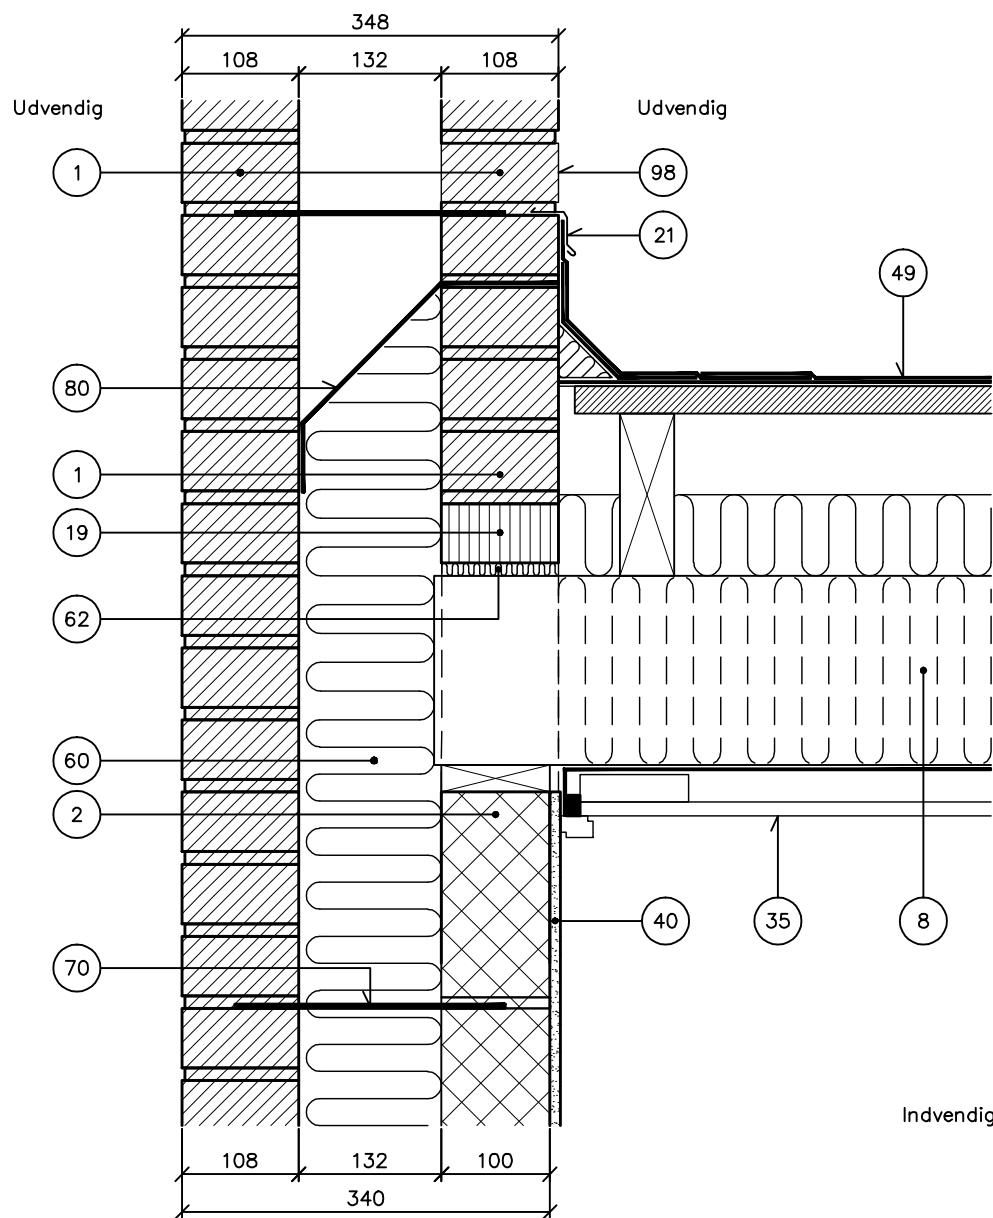

Tilslutning (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Fladt tag


Mod ydervæg

Træbjælkelag (bærende kant)

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utætheder i klimaskærm kan overholdes. Luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

- | | |
|--|------------------|
| 1 Tegl i formur | 70 Trådbinder |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 80 Fugtspærre |
| 8 Træbjælkelag | 98 Åben studsuge |
| 19 Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | |
| 21 Løskant | |
| 35 Omrids loft | |
| 40 Puds | |
| 49 Tagkonstruktion | |
| 60 Isolering | |
| 62 Trykfast isolering over bjælkeender | |

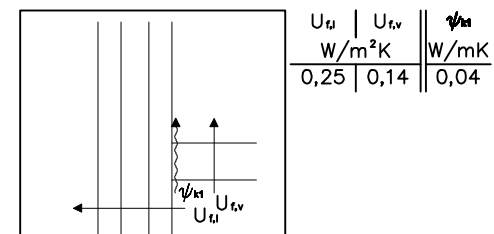

B7FA

1.3.2006

Tegningshistorik 1.6.1999 – P7FA