


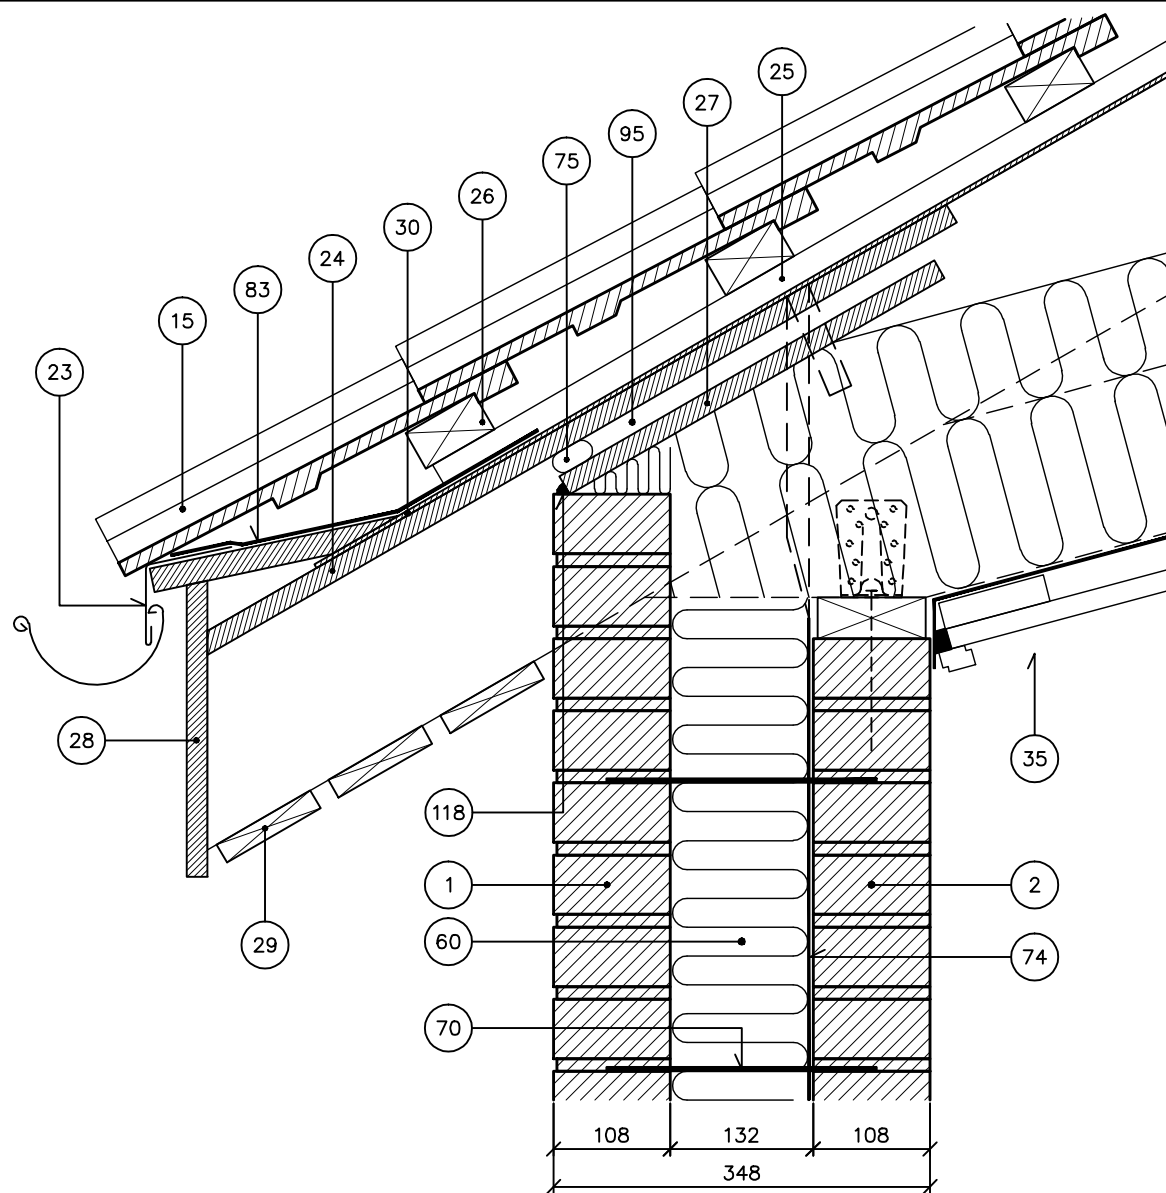

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Saksespær


Tag med udhæng, 25°

Undertag, diff. åben plademateriale

Hulmur, 348 mm

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Tegl i formur | 30 Plademateriale, diff. åben |
| 2 Tegl i bagmur | 35 Loft |
| 15 Tegltagsten | 60 Isolering |
| 23 Fodblik | 70 Trådbinder |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 74 Forankring af tagværk |
| 25 Afstandsliste | 75 Snefangsrør |
| 26 Lægte | 83 Undertag |
| 27 Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95 Ventilation |
| 28 Sternbrædt | 118 Elastisk fuge |
| 29 Udhængsbrædder | |

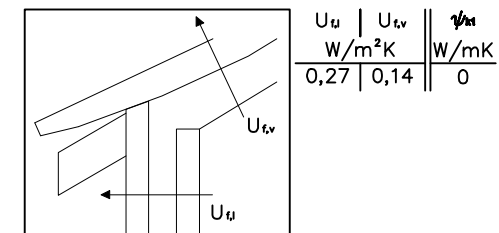

M8SB

1.3.2006

Tegningshistorik	
------------------	--