

Tilslutning (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Fladt tag


Mod ydervæg

Træbjækelag (bærende kant)

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utætheder i klimaskærm kan overholdes. Luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

- | | |
|---|-------------------|
| ① Tegl i formur | ⑦⑦ Trådbinder |
| ② Teglblokke i bagmur | ⑧⑧ Fugtspærre |
| ⑧ Træbjækelag | ⑨⑧ Åben studsfuge |
| ⑰ Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | |
| ⑳ Løskant | |
| ㉓ Omrids loft | |
| ㉔ Puds | |
| ㉙ Tagkonstruktion | |
| ①① Isolering | |
| ①② Trykfast isolering over bjælkeender | |

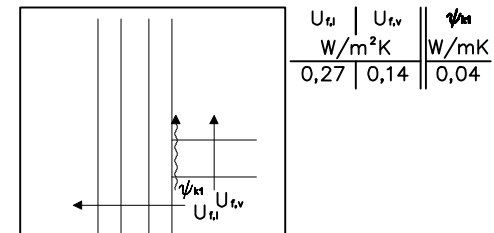

07FA

Indvendig

1.3.2006

Tegningshistorik

1.6.1999