

Tilslutning (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Fladt tag


Mod ydervæg

Træbjækelag (bærende kant)

Hulmur, 408 mm

NOTE: Lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utætheder i klimaskærm kan overholdes. Luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

- | | |
|--|-------------------|
| ① Tegl i formur | ⑦⑦ Trådbinder |
| ② Teglblokke i bagmur | ⑧⑧ Fugtspærre |
| ⑧ Træbjækelag | ⑨⑧ Åben studsfuge |
| ①⑨ Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | |
| ②① Løskant | |
| ③⑤ Omrids loft | |
| ④① Puds | |
| ④⑨ Tagkonstruktion | |
| ⑥① Isolering | |
| ⑥② Trykfast isolering over bjælkeender | |

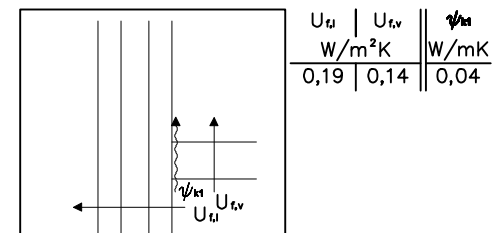

O7FA1

Indvendig, 1.3.2006

Tegningshistorik	1.6.1999 – O7FA
------------------	-----------------