


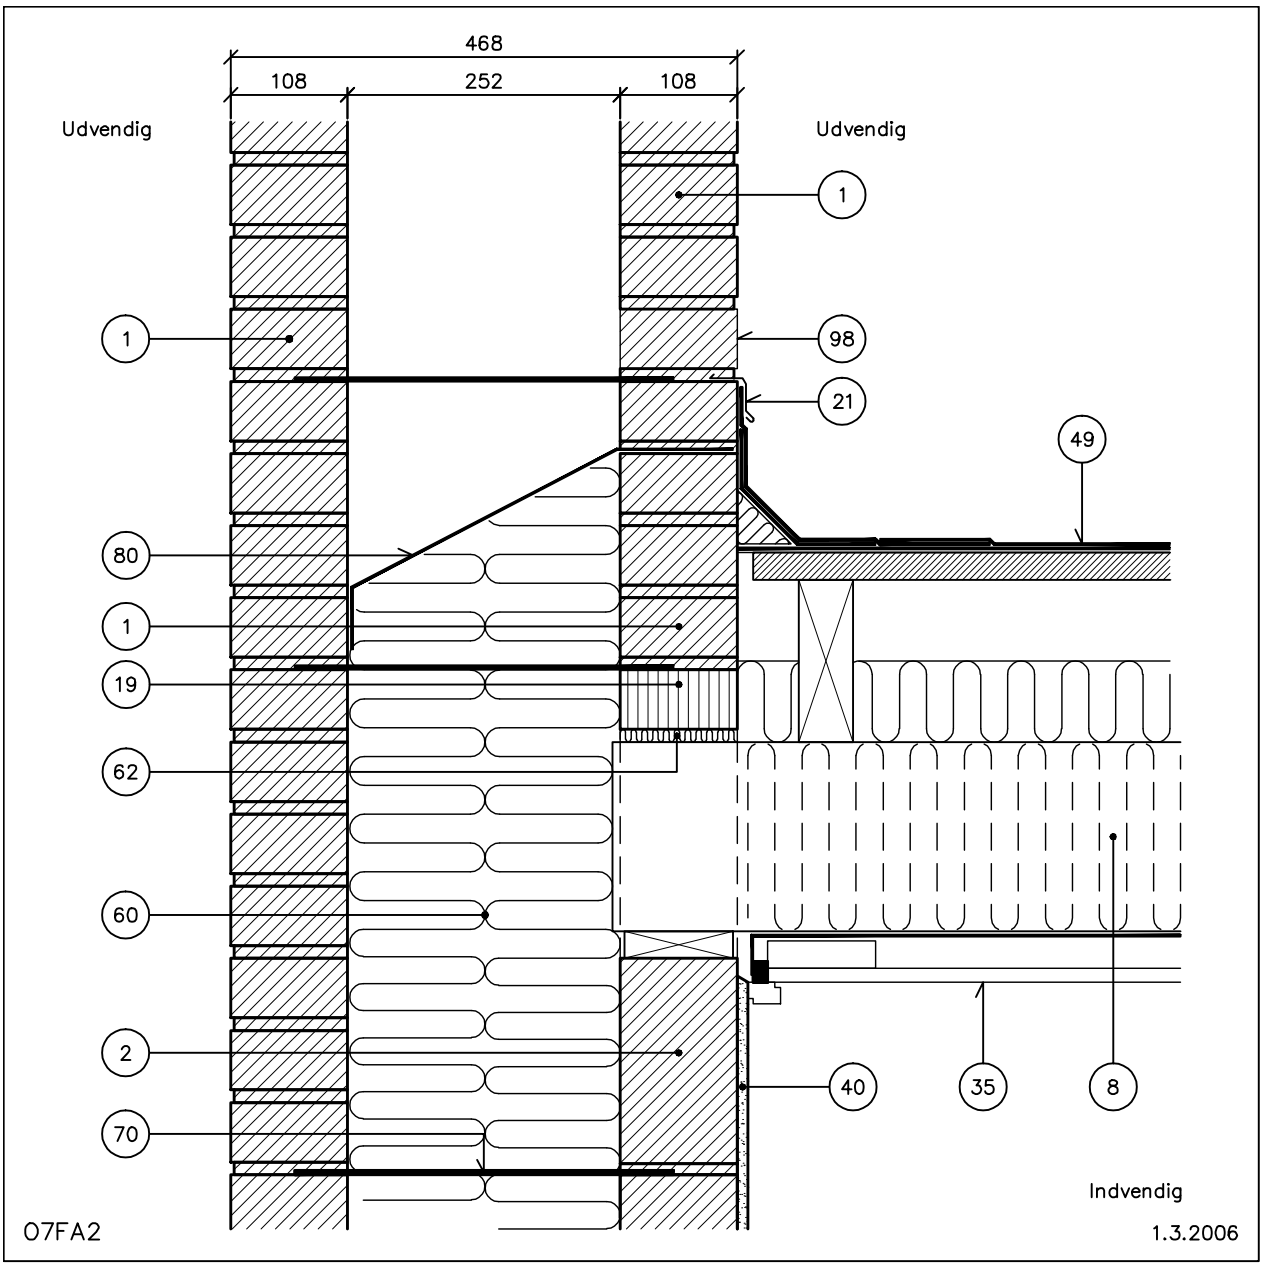

Tilslutning (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Fladt tag


Mod ydervæg

Træbjælkelag (bærende kant)

Hulmur, 468 mm

NOTE: Lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utætheder i klimaskærm kan overholdes. Luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---------------|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trådbinder |
| 2 | Teglblokke i bagmur | 80 | Fugtspærre |
| 8 | Træbjælkelag | 98 | Åben studsuge |
| 19 | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | | |
| 21 | Løskant | | |
| 35 | Omrids loft | | |
| 40 | Puds | | |
| 49 | Tagkonstruktion | | |
| 60 | Isolering | | |
| 62 | Trykfast isolering over bjælkeender | | |

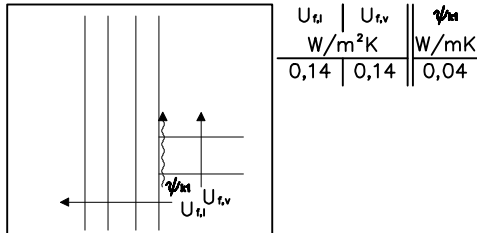

Tegningshistorik	1.6.1999 – 07FA
------------------	-----------------