

T1TA2

1.2.2012

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Letklinkerblokke, 150 + 150 mm

Letklinker ( $\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$ ), 190 mm


Trykfast isolering, 100 mm. Kombinationsvæg, 475 mm

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere

- |    |  |    |                         |
|----|--|----|-------------------------|
| 1  | Tegl i formur  | 59 | Bæredygtig jord         |
| 2  | Isolerende teglblokke i bagmur                           | 60 | Isolering               |
| 8  | Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233 | 62 | Trykfast isolering      |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge                                 | 66 | Kantisolering           |
| 38 | Udkast   | 70 | Trådbinder              |
| 39 | Sokkelpuds   | 71 | Trådbinder til limfuge  |
| 40 | Letpuds, gips  | 74 | Forankring af tag       |
| 50 | Betonfundament   | 80 | Fugtspærre              |
| 51 | Letklinkerblokke   | 82 | Fugtspærre/radonsikring |
| 58 | Letklinker   | 91 | Evt. støbeunderlag      |

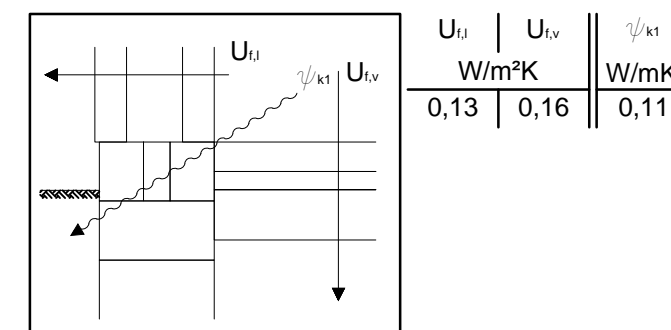

Tegningshistorik

15.9.2007